

**M.R.***Dott. Ing. Michele Romani*C.F. RMNMHL77P17I153P  
P.IVA 02374280341*Studio Tecnico di Ingegneria*Progettazione e consulenza tecnica,  
Acustica ambientale e architettonica,  
Verifiche apparecchi di sollevamento,  
Verifiche e progetto ponteggi e linee vita,  
Sicurezza, Perizie Estimative

TIPO DI LAVORO

# ANALISI DEL LIVELLO DI ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARTIZIONI VERTICALI

INTERVENTO

**CALCOLO TEORICO DELL'INDICE DI VALUTAZIONE DEL  
POTERE FONOISOLANTE APPARENTE DI  
BLOCCHI-CASSERO IN LEGNO-CEMENTO  
PRODOTTI DALLA DITTA ISOBLOC S.R.L.**

FOTO



COMMITTENTE

**ISOBLOC S.r.l.**  
Via delle Castelline, 28  
43019 Soragna (PR)

REFERENTE

TECNICO COMPETENTE

**Ing. Michele Romani**  
Via Trento, 8/a  
43019 Soragna (PR)

COD. CLIENTE

**C0081**

COD. LAVORO

**AA0591**

REV. N°

**00**

DATA

**Novembre 2020**

Il presente documento è RISERVATO.

E' vietata la riproduzione non autorizzata dallo STUDIO M.R. di Ing. Michele Romani



## Sommario

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Premessa.....                                  | 3  |
| Riferimenti normativi.....                     | 3  |
| Prescrizioni previste dal DPCM 5/12/1997 ..... | 4  |
| Analisi del blocco-cassero .....               | 5  |
| Conclusioni .....                              | 14 |

## **Premessa**

Il sottoscritto Ing. Michele Romani, in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, su incaricato della Committenza, ha eseguito analisi analitiche su alcune tipologie di blocchi-cassero realizzati in legno-cemento (prodotti e commercializzati dalla Committenza stessa) al fine di stimare in modo teorico il valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente ( $R_w$ ) (valore non in opera).

Lo scopo delle analisi è quello di stimare le prestazioni di isolamento acustico dei materiali al fine di valutare la rispondenza alle prescrizioni previste dal DPCM 5/12/1997.

## **Riferimenti normativi**

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi considerati:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 – “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

UNI EN 12354-1: 2002 – Acustica in edilizia – “valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti: parte 1, isolamento del rumore per via aerea tra ambienti”.

## Prescrizioni previste dal DPCM 5/12/1997

Con riferimento alla tabella A del DPCM 5 dicembre 1997, i requisiti acustici passivi del nuovo fabbricato sono sotto riportati.

### TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;  
 categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;  
 categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;  
 categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;  
 categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;  
 categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;  
 categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

### TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

| Categorie di cui<br>alla Tab. A | Parametri |            |           |             |           |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                 | $R_w$ (*) | $D2m,nT,w$ | $L_{n,w}$ | $L_{A5max}$ | $L_{Aeq}$ |
| 1. D                            | 55        | 45         | 58        | 35          | 25        |
| 2. A, C                         | 50        | 40         | 63        | 35          | 35        |
| 3. E                            | 50        | 48         | 58        | 35          | 25        |
| 4. B, F, G                      | 50        | 42         | 55        | 35          | 35        |

(\*) Valori di  $R_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Si deve precisare che i limiti sono riferiti alla singola unità immobiliare per la quale si riporta la definizione tratta dal DM 02/01/1998 n.28 – Catasto fabbricati- art.2 “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato o da un fabbricato o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.

## Analisi del blocco-cassero

L'analisi è stata svolta su alcune tipologie di blocco-cassero prodotti dalla ditta ISOBLOC S.r.l. di seguito specificati:

- BLOCCO H 30/11+11;
- BLOCCO H 33/11+14;
- BLOCCO H 38/11+18;
- BLOCCO H 43/11+23;

Si riportano di seguito le analisi eseguite:

### Descrizione del metodo di analisi:

Per la stima del valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di ogni singolo blocco ci si è basati sulla sua composizione, questo è infatti caratterizzato da un'anima centrale omogenea in cemento armato la quale conferisce una elevata massa alla parete. Analizzando i blocchi si può osservare che si realizza un accoppiamento di tre materiali essendo presente, in alcuni casi, anche l'isolante termico.

I blocchi-cassero sono realizzati in legno-cemento ovvero sono ottenuti da un impasto omogeneo composto di trucioli di abete rosso mineralizzati e cemento Portland; questi vanno a costituire una casseratura per il getto di cemento armato; in alcune soluzioni (come quelle in esame nella presente relazione) viene predisposto su di un lato del blocco (su di una parete di questo inglobandola completamente) uno strato di materiale isolante che diventa parte integrante della parete finita.

Per stimare l'isolamento dell'intera parete si è ragionato sulla composizione del singolo blocco considerando la forma dello stesso, lo spessore interno di cemento armato e l'eventuale presenza e spessore del materiale isolante. Il calcolo dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente ( $R_w$ ) è stato eseguito considerando il blocco suddiviso in "zone" omogenee (aventi stessa composizione) e calcolando in primo luogo per ciascuna di queste il valore di  $R_w$  mediante la formulazione empirica fornita dalla Norma UNI EN 12354-1:2002 per il calcolo semplificato senza possesso dei dati di misure, che si riporta nel seguito:

$$R_w = 37,5 \cdot \log(m'/m'_0) - 42 \quad [\text{dB}]$$

Dove:

$m'$  è la massa per unità di area dell'elemento considerato

$m'_0$  è la massa per unità di area di riferimento (pari a  $1 \text{ kg/m}^2$ )

Successivamente calcolando il valore complessivo di  $R_w$  con la seguente formulazione:

$$R_w = -10 \log(\sum (S_i/S_t) \cdot 10^{(-R_i/10)})$$

Dove:

$S_i$  è la superficie dell'elemento i-esimo

$S$  è la superficie complessiva di tutti gli elementi

$R_i$  è l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente dell'i-esimo elemento.


## Analisi del BLOCCO H 43/11+23

Il blocco-cassero H 43/11+23 risulta essere costituito da due elementi:

- legno-cemento
- cemento armato
- materiale isolante (termico)

Una volta posato il blocco forma una parete costituita esternamente da uno strato continuo di legno-cemento; internamente presenta un'anima di cemento armato di spessore pari a 11 cm ed uno strato di 23 cm di materiale isolante (termico).

## VISTA SUPERIORE

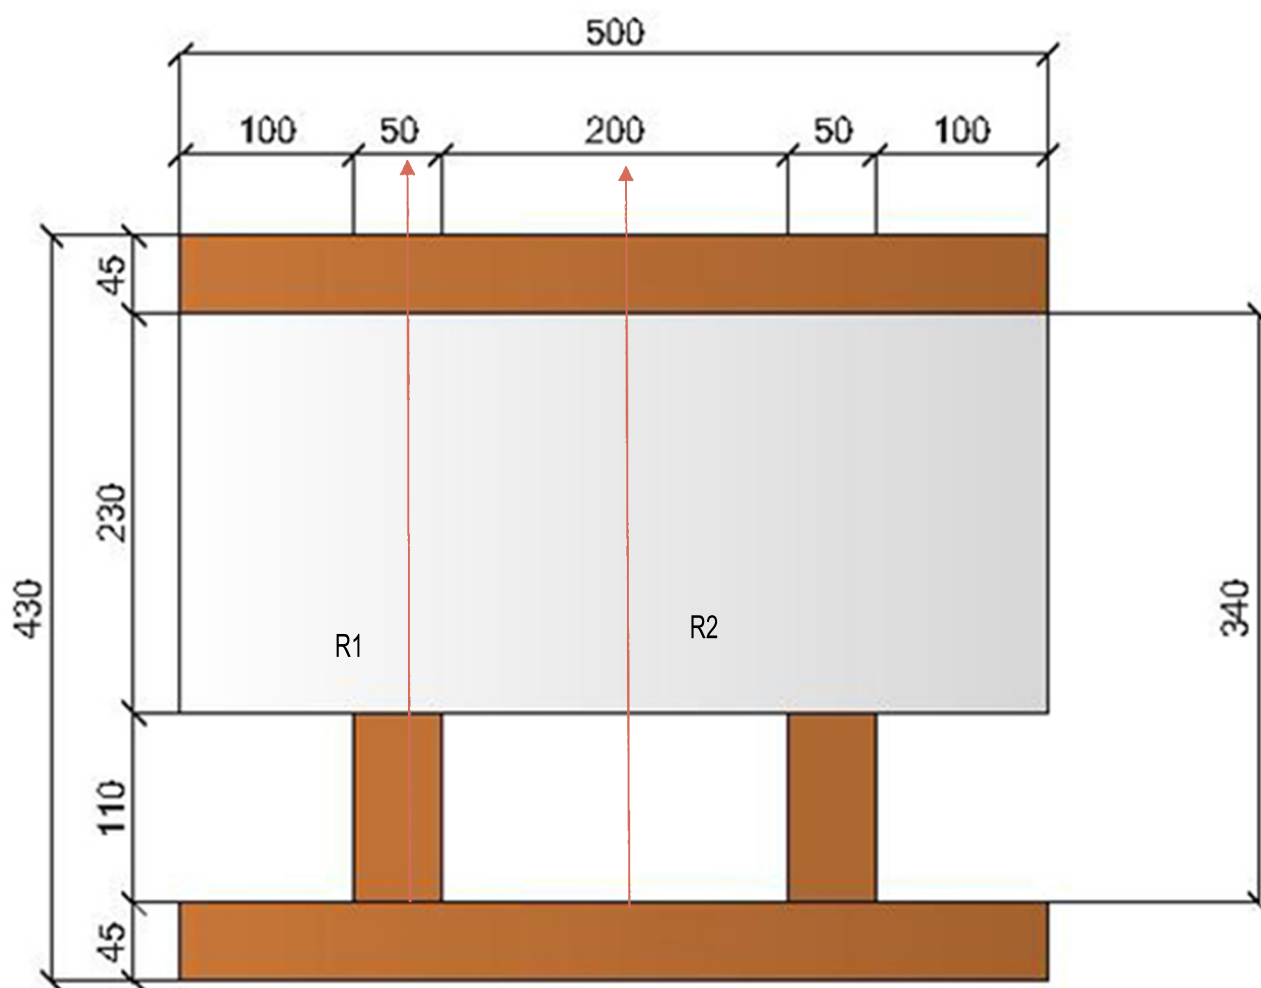

Nell'immagine si può osservare l'individuazione delle zone che costituiscono il blocco e quindi la parete.

Si riporta nel seguito l'analisi eseguita per la stima dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente:

| R1: | componenti | spessore<br>(m) | superficie<br>(m) | peso superficiale<br>(m <sup>2</sup> ) | Ri   | R1 = | 51,4 dB |
|-----|------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|------|------|---------|
|     | blocco     | 0,43            | 0,007             | 209                                    | 47,0 |      |         |
|     | cls        | 0,11            | 0,00275           | 275                                    | 49,5 |      |         |
|     |            | 0,54            | 0,00975           |                                        |      |      |         |

| R2 | componenti | spessore<br>(m) | superficie<br>(m) | peso superficiale<br>(m <sup>2</sup> ) | Ri   | R2 = | 50,9 dB |
|----|------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|------|------|---------|
|    | blocco     | 0,08            | 0,05              | 44                                     | 19,6 |      |         |
|    | cls        | 0,12            | 0,05              | 300                                    | 50,9 |      |         |
|    |            | 0,2             | 0,1               |                                        |      |      |         |

Si determina ora il valore  $R_w$  complessivo

$$R_w = -10\log((S_1/St)*10^{(-R_1/10)} + (S_2/St)*10^{(-R_2/10)})$$

$$St = 0,11$$

$$R_w = 50,9 \text{ dB}$$

Dall'analisi è emerso un valore complessivo teorico di  **$R_w = 51 \text{ dB}$** , questo valore non considera le eventuali perdite che potranno verificarsi in opera e legate sia alle trasmissioni laterali (funzione anche della tipologia di partizioni con cui sarà collegata la parete esaminata) che alla corretta posa (si deve eseguire una posa a regola d'arte come indicato dalla ditta produttrice ISOBLOC S.r.l.); questo in quanto in fase di studio teorico non si hanno sufficienti elementi per stimare con esattezza tali fenomeni. Si prevede comunque che il valore in opera di elementi ben posati si discosti di poco dal valore calcolato.

## Conclusioni

L'analisi eseguita sulle tipologie di blocchi-cassero prodotti dalla ISOBLOCC S.r.l. ha evidenziato un buon livello di isolamento acustico.

Il valore ottenuto è superiore al limite di  $R_w = 50$  dB previsto dal DPCM 5/12/97.

Il valore di isolamento ottenuto risulta essere ottimale per la realizzazione di pareti di facciata. Si deve precisare che per quanto riguarda le pareti di facciata il valore di  $R_w$  raggiunto dai blocchi-cassero è tale da attribuire un valore di  $D_{2m,nT,w}$  superiore al valore di 40 dB richiesto dal DPCM 5/12/97 se impiegati idonei serramenti che costituiscono il vero "punto debole acustico" della facciata.

Si deve precisare che i risultati ottenuti non considerano le eventuali perdite che potranno essere attribuite alla posa in opera; si prevede comunque che il valore in opera di elementi ben posati si discosti di poco dal valore calcolato.

Per le situazioni analizzate in dettaglio nella presente relazione il riscontro è positivo così come la verifica analitica dei requisiti acustici passivi richiesti dal DPCM 5/12/97.

Si precisa che è fondamentale eseguire una posa in opera dei materiali ad opera d'arte al fine di non vanificare i risultati attesi.

Riepilogo dei risultati ottenuti dall'analisi:

| TIPOLOGIA BLOCCO | $R_w$ (dB) |
|------------------|------------|
| H 30/11+11       | 51         |
| H 33/11+14       | 51         |
| H 38/11+18       | 51         |
| H 43/11+23       | 51         |

Soragna, 05/11/2020

IL TECNICO

Ing. Michele Romani

Tecnico competente in acustica ambientale

Attestato Provinciale di riconoscimento


N° 1282 del 06/04/2006 – PR




## ALLEGATI:

- Tavole grafiche dei blocchi-cassero
- Certificati riepilogativi  $R_w$  blocchi-cassero


VISTA FRONTALE

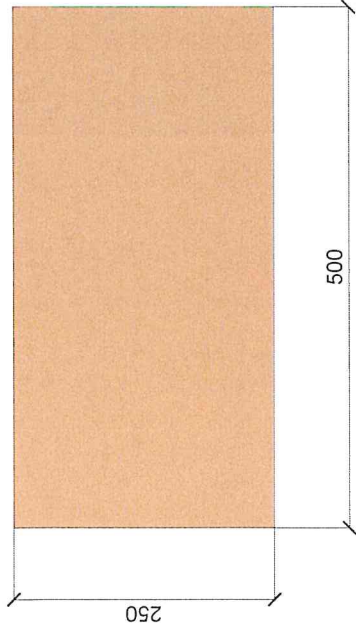

VISTA LATERALE

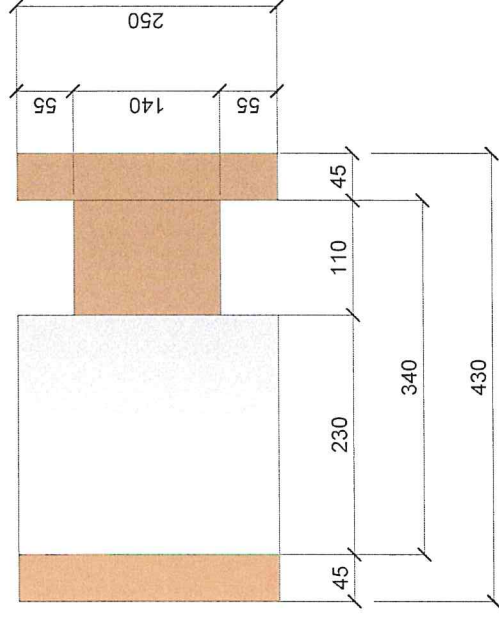

VISTA SUPERIORE

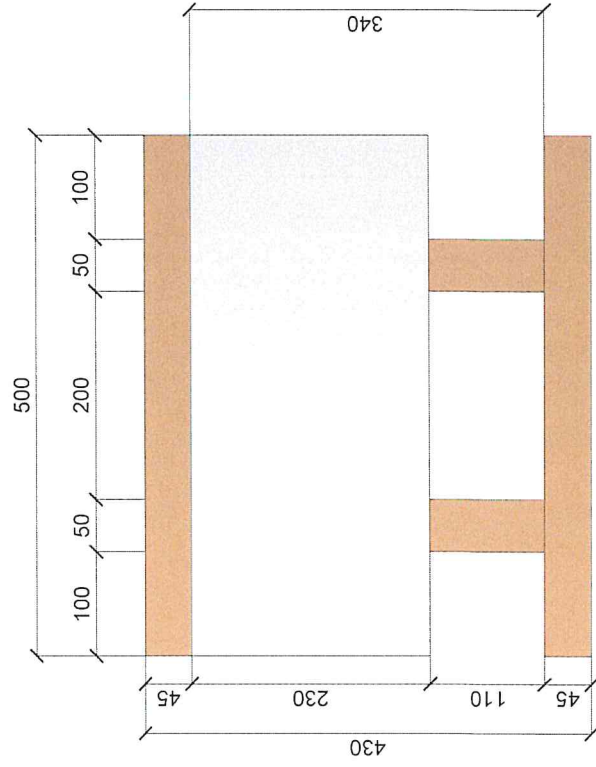


DISEGNI SCHEMATICI DEL CAMPIONE  
"BL. H 43/11+23 GRAFITE"



## CERTIFICATO DI ANALISI

### INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE APPARENTE

#### BLOCCO-CASSERO MODELLO H 43/11+23

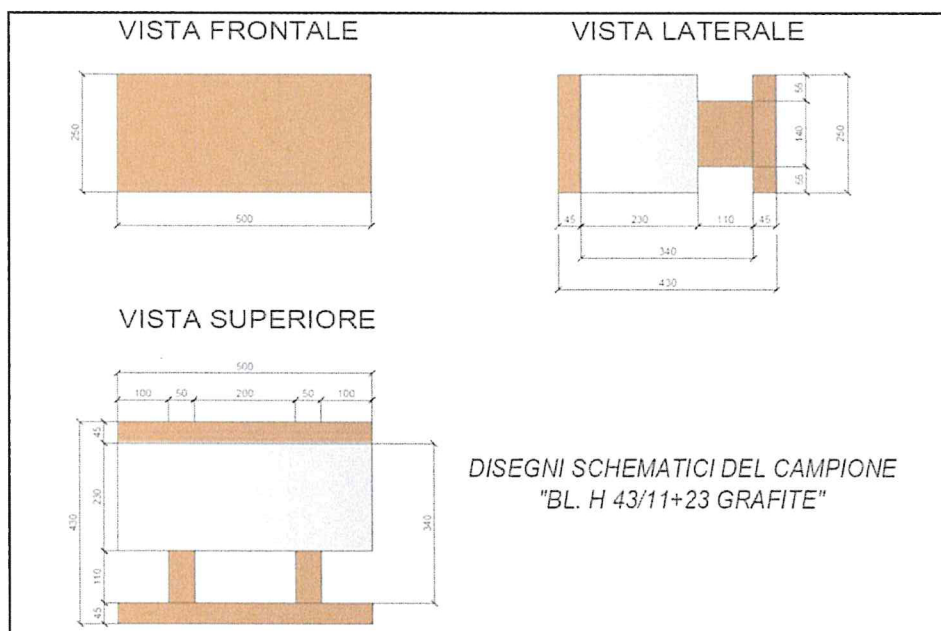

Analisi teorica eseguita in conformità alla Norma UNI EN 12354-1:2002 mediante l'applicazione del modello semplificato

### Valore Analitico Certificato

**Rw = 51 dB**

Soragna, 05/11/2020

Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
Ing. Michele Romani

